

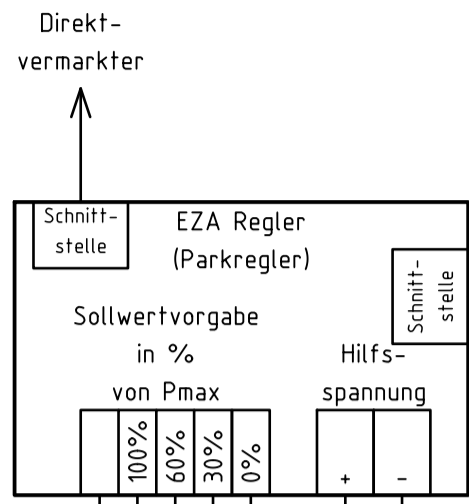

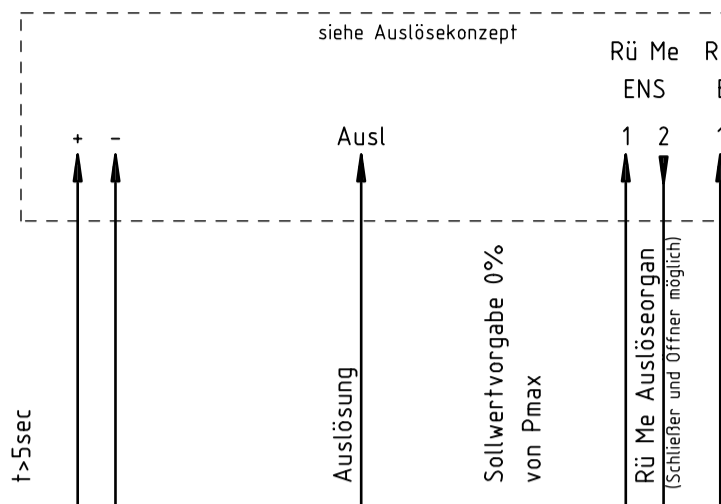
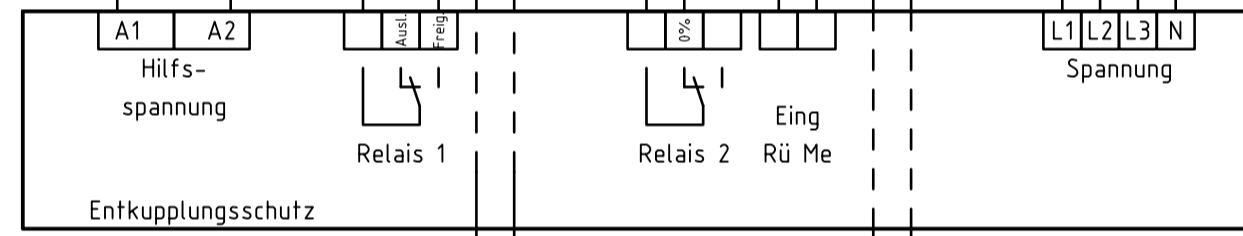
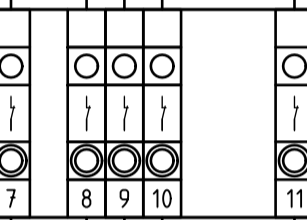
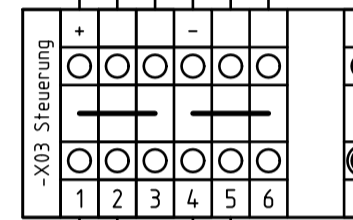


EZA Regler Schrank

Ⓑ 1A Wandler, Klasse ≤1 (5VA); Erdung entfällt bei Anl. <1000V

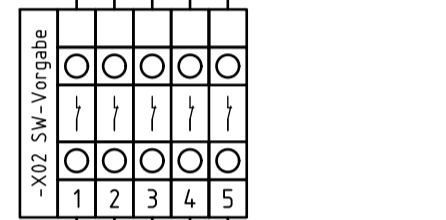

230VAC gesicherte Versorgung für Netzbetreiber t>30min (200W)



Übergabebüchse

EZA Messumformer

4x1.5

2x1

4x1

2x1


L1YCY 3x0.34

4x2.5

4x1.5

Erzeugungsmessung (Entfällt bei Volleinspeisung)

Wandlerspannung 100VAC oder Netzspannung 400VAC

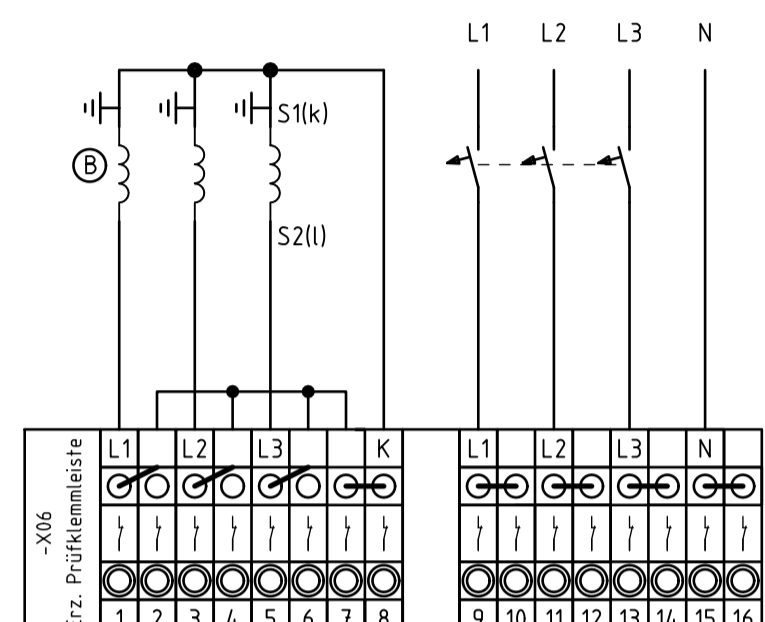

-X06 Erz. Prüfklemmleiste











Erz. Prüfklemmleiste

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Erzeugungsanlage

Netzbetreiber

EZA Smart Grid-Schrank (Größe B500/H500/T300)

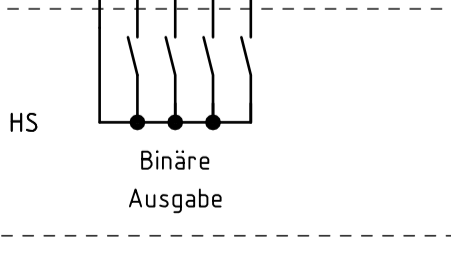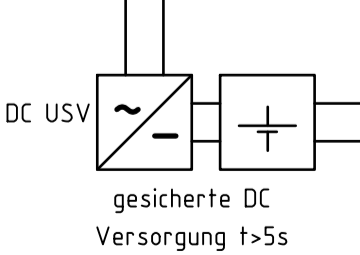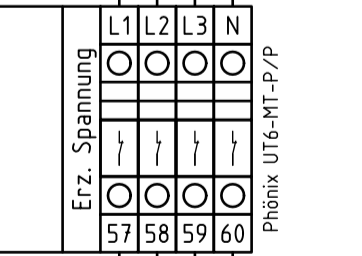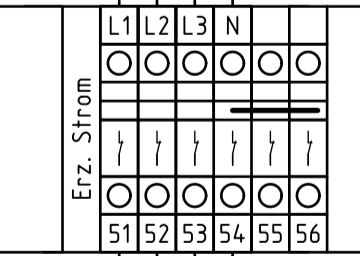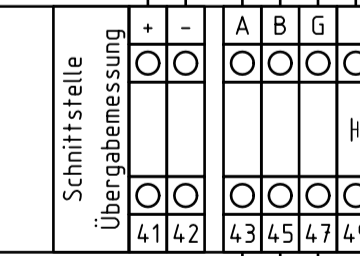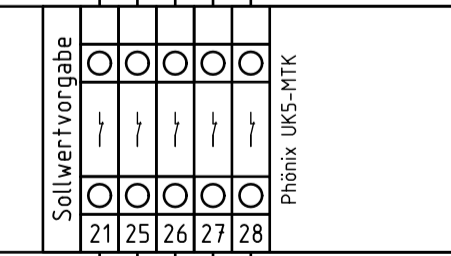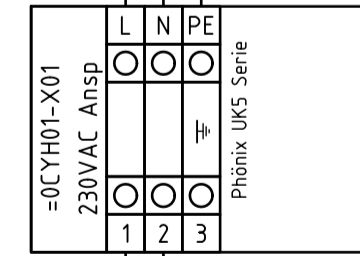

Messwerte Erzeugung Spannung, Strom

▲Signalrichtung

Hinweise zu den Schrankumgebungsbedingungen:

- max Umgebungstemp. 40°C
- Innenraumaufstellung
- trockene, saubere Aufstellung

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Funktion - Aggregat: = * | | Ort: + | |
| a) Erstausgabe 16.11.2022 | | nuch | |
| Hinweis | | | |
| Archivnummer | | | |
| Abteilung | | Erstellt durch | |
| Genehmigt von | | Dokumententart | |
| E-Zetze Allgäu | | Stromlaufplan | |
| EZA Klemmleisten E-Netze Allgäu | | | |
| Klemmleiste 2 | | | |
| Ausgabedatum | | Maßstab | |
| Mai 2021 | | A2 | |
| Format | | Blatt | |
| A2 | | 1 | |